

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

LP.	NUMER POMIESZCZENIA	NAMNA POMIESZCZENIA	30	2.01	Korytarz
1	1.01	Sala zabaw dla dzieci	42	2.02	Szafnia pracownicza
2	1.02	Sala zabaw dla dzieci	33	2.03	Schowek porządkowy
3	1.03	Sala zabaw dla dzieci	34	2.04	WC personelu
4	1.04	Sala zabaw dla dzieci	35	2.05	Stółfka pracownicza
5	1.05	Sala zabaw dla dzieci	36	2.06	Obieradnia jaj i warzyw - mycie i dezynfekcja
6	1.06	Sala zabaw dla dzieci	37	2.07	Pomieszczenie przygotowania mięsa
7	1.07	Sala zabaw dla dzieci	38	2.08	Chłodnia
8	1.08	Toaleta dziecięca	39	2.10	Magazyn lodowy
		Toaleta dziewcząt			Kuchnia


Nr. Pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m ²	Obliczeniowa, średnia wysokość pomieszczenia m	Kubatura m ³	Wiel. wym. pomieszczenia l x b x s c	Współcz. wymiaryjny	Temperatura obliczeniowa st. C	Uwagi
1.1	Sala zabaw dla dzieci	64,25	3,20	205,60	2,1 4,36	20	20	2 osoby dorosłe + 25 dzieci; 2'30 młh + 25'15 młh; w ent. mech. n/w
1.2	Sala zabaw dla dzieci	59,54	3,20	190,53	2,3 4,36	20	20	2 osoby dorosłe + 25 dzieci; 2'30 młh + 25'15 młh; w ent. mech. n/w
1.3	Sala zabaw dla dzieci	64,25	3,20	205,60	2,1 4,36	20	20	2 osoby dorosłe + 25 dzieci; 2'30 młh + 25'15 młh; w ent. mech. n/w
1.4	Sala zabaw dla dzieci	64,25	3,20	205,60	2,1 4,36	20	20	2 osoby dorosłe + 25 dzieci; 2'30 młh + 25'15 młh; w ent. mech. n/w
1.5	Sala zabaw dla dzieci	54,86	3,20	175,55	2,3 4,05	20	20	2 osoby dorosłe + 25 dzieci; 2'30 młh + 25'15 młh; w ent. mech. n/w
1.6	Sala zabaw dla dzieci	54,86	3,20	175,55	2,3 4,05	20	20	2 osoby dorosłe + 23 dzieci; 2'30 młh + 25'15 młh; w ent. mech. n/w
1.7	Toaleta dziewcząt	16,50	3,20	52,80	2,8 1,50	20	20	50 młh na miskę ustępową (50młh*3), min 2w/h
1.8	Toaleta dziewcząt	16,50	3,20	52,80	2,8 1,50	20	20	50 młh na miskę ustępową (50młh*3), min 2w/h
1.9	Toaleta dziewcząt	16,50	3,20	52,80	2,8 1,50	20	20	50 młh na miskę ustępową (50młh*3), min 2w/h
1.10	Toaleta dziewcząt	16,50	3,20	52,80	2,8 1,50	20	20	50 młh na miskę ustępową (50młh*3), min 2w/h
1.11	Toaleta dziewcząt	13,75	3,20	44,00	5,0 2,20	20	20	100 młh na narytek (100 młh*1); 50 młh na miskę ustępową (50młh*2), min 5w/h
1.12	Toaleta dziewcząt	13,75	3,20	44,00	5,0 2,20	20	20	100 młh na narytek (100 młh*1); 50 młh na miskę ustępową (50młh*2), min 5w/h
1.13	Toaleta dla dzieci niepełnosprawnych	4,90	3,20	15,68	4,0 2,0	20	20	1 osoba dorosła + 1 dziecko; 30 młh + 15 młh; w ent. mech. n/w
1.14	Basen z szafkami dla dzieci	48,53	3,20	154,66	4,0 6,19	20	20	60 osób dorosłych; 30 młh; wentylacja mechaniczna n/w
1.15	Aula	144,00	7,60	1094,40	1,6 1800	20	20	2 osoby dorosłe + 10 dzieci; 2'30 młh + 10'15 młh; w ent. mech. n/w
1.16	Biblioteka	17,70	3,20	56,63	3,7 2,10	20	20	1 osoba dorosła + 1 dziecko; 30 młh + 15 młh; w ent. mech. n/w
1.17	Toaleta dla niepełnosprawnych	4,90	3,20	15,68	3,2 5,0	20	20	50 młh na miskę ustępową (50młh*3), min 2w/h
1.18	WC personelu	6,42	3,20	20,54	2,9 5,0	20	20	50 młh na miskę ustępową (50młh*3), min 2w/h
1.19	Pomieszczenie gospodarcze	2,46	3,20	7,84	0,5 4	20	20	50 młh na miskę ustępową (50młh*3), min 2w/h
1.20	Pomieszczenie socjalne dla nauczycieli	15,40	3,20	49,28	3,7 1,80	20	20	6 osób dorosłych; 30 młh; wentylacja mechaniczna n/w
1.21	Pokoje pielęgniarki	11,30	3,20	36,16	1,2 4,5	20	20	1 osoba dorosła + 1 dziecko; 30 młh + 15 młh; w ent. mech. n/w
1.22	Pokoje logopedy	15,68	3,20	50,18	0,9 4,5	20	20	1 osoba dorosła + 1 dziecko; 30 młh + 15 młh; w ent. mech. n/w
1.23	Schowek porządkowy	12,31	3,20	39,41	1,2 2,8	20	20	2 osoby dorosłe; 30 młh; wentylacja mechaniczna n/w
1.24	Pokoje dydaktyczne	9,27	3,20	29,66	1,0 3,0	20	20	1 osoba dorosła; 30 młh; wentylacja mechaniczna n/w
1.25	Szafki dla 54 dzieci	59,77	3,20	191,26	5,2 990	20	20	6 osób dorosłych + 54 dzieci; 5'30 młh + 54'15 młh; w ent. mech. n/w
1.26	Łącznik	10,00	3,20	32,00	0,5 1,6	20	20	0,5 w/h
1.27	Korytarz	253,73	3,20	811,94	0,5 406	20	20	0,5 w/h
1.28	Magazyn z mekssem na wózki	17,63	3,20	56,38	0,5 2,8	20	20	0,5 w/h
1.29	WC personelu	3,20	3,20	10,24	4,9 5,0	20	20	50 młh na miskę ustępową (50młh*3), min 2w/h
2.01	Korytarz	39,11	3,20	125,15	0,5 63	20	20	0,5 w/h
2.02	Szafnia pracownicza	4,31	3,20	13,79	8,7 1,20	20	20	4 osoby dorosłe; 4'30 młh; w ent. mech. n/w; 2w/h
2.03	Schowek porządkowy	1,54	3,20	4,93	0,5 1,5	20	20	0,5 w/h
2.04	WC personelu	7,28	3,20	23,29	5,0 1,13	20	20	100 młh na narytek (100 młh*1); 50 młh na miskę ustępową (50młh*3), min 5w/h
2.05	Szafka pracownicza	6,75	3,20	21,60	5,6 1,20	20	20	4 osoby dorosłe; 30'4 młh; w ent. mech. n/w
2.06	Obieradnia jaj i warzyw - mycie i dezynfekcja	9,08	3,20	29,06	4,0 1,16	20	20	4 w/h
2.07	Pomieszczenie przygotowania mięsa	9,08	3,20	29,06	4,0 1,16	20	20	4 w/h
2.08	Chłodnia	3,20	3,20	10,24	2,0 2,0	16	16	2 w/h; 2500W
2.09	Magazyn lodowy	3,20	3,20	10,24	2,0 2,0	20	20	2 w/h; 2500W
2.10	Kuchnia	37,63	3,20	120,42	15,0 1906	20	20	15 w/h
2.11	Zmywalnica naczyń	16,45	3,20	52,64	10,0 526	20	20	10 w/h
2.12	Pomieszczenie czystych termosów	3,06	3,20	9,79	2,0 2,0	20	20	2 w/h
2.13	Magazyn warzyw i owoców	2,92	3,20	9,34	2,0 1,9	16	16	2 w/h
2.14	Magazyn wyrobionych termosów	2,92	3,20	9,34	2,0 1,9	20	20	2 w/h; 2500W
2.15	Pomieszczenie urządzeń chłodniczych	3,47	3,20	11,10	8,0 89	16	16	8 w/h; 4500W
2.16	Magazyn opakowań	4,20	3,20	13,44	2,0 2,7	20	20	2 w/h
2.17	Magazyn produktów suchych	4,20	3,20	13,44	2,0 2,7	20	20	2 w/h
2.18	Magazyn napoi	4,10	3,20	13,12	2,0 2,8	20	20	2 w/h
2.19	Pomieszczenie brudnych termosów	3,20	3,20	10,24	2,0 2,0	20	20	2 w/h
2.20	Kolonia	24,00	3,80	91,20	0,5 4,6	20	20	w wentylacja grawitacyjna - 0,5 w/h
2.21	Pomieszczenie na odpady	2,13	3,80	8,09	10,0 81	20	20	w wentylacja grawitacyjna - 200 młh;

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

LP.	NR.	NAMNA	WYMIAR	LOSĆ
1	1	MISKA USTĘPOWA	STANDARD	3
2	2	UMYWALKA SCIENNA	STANDARD	2
3	3	UMYWALKA NARÓZNIKOWA	STANDARD	2
4	4	SZAFKA KUCHENNA DO BAW	STANDARD	19
5	5	PODAJNIK RECYKLOWY PAPIEROWY	STANDARD	16
6	6	KABINA PRYSZNICOWA	STANDARD	90/90
7	7	BRZOZEK	STANDARD	2
8	8	ZLEWONIK WYKONKOWOROWY	STANDARD	2
9	9	ZLEWONIK WYKONKOWOROWY	STANDARD	8
10	10	ZLEWONIK WYKONKOWOROWY DRUGI	STANDARD	1
11	11	SZAFKA KUCHENNA	INDYWIDUALNY	27
12	12	SZAFKA KUCHENNA Z ODKROM NA ODPADY	INDYWIDUALNY	2
13	13	REGAL NA TERMOSY BRUIENE	INDYWIDUALNY	1
14	14	REGAL NA TERMOSY CZYSTE	INDYWIDUALNY	1
15	15	ZMYWARKA NACZYŃ Z FUNKCJĄ WYPAZANIA	STANDARD	2
16	16	ZMYWARKA DO TERMOSÓW	STANDARD	1
17	17	STANOWISKO MYCIA WÓZKÓW	INDYWIDUALNY	40
18	18	ŁODÓWKA	STANDARD	3
19	19	PIEC KUCHENNY 3-SM	STANDARD	60
20	20	KUCHENKA GAZOWA Z CZTEREMA PALNIKAMI	STANDARD	60
21	21	ŁODÓWKA NA CZERWONE MIĘSO	STANDARD	- 60
22	22	OKAP KUCHENNY NAD ZMYWARKAMI	INDYWIDUALNY	1
23	23	OKAP KUCHENNY NAD PRZYKŁAM	INDYWIDUALNY	1
24	24	ŁODÓWKA NA CZERWONE MIĘSO	STANDARD	1
25	25	ŁODÓWKA NA WODĘ	STANDARD	1
26	26	ŁODÓWKA NA SER	STANDARD	1
27	27	CHŁODZIARKA NA KURCZAKI	STANDARD	1
28	28	URZĄDZENIA CHŁODNICZE	STANDARD	2
29	29	CHŁODZIARKA JAJ	STANDARD	1
30	30	KŁOCZ DO MIĘSA	INDYWIDUALNY	1
31	31	NAMIEZNIK DO JAJ LUV	INDYWIDUALNY	1
32	32	SZAFKA PRACOWNICZA NA 4 OSOBY	INDYWIDUALNY	1
33	33	KRZESŁO	INDYWIDUALNY	4
34	34	STÓL	INDYWIDUALNY	1
35	35	KRZESŁO ŚREDNIE	INDYWIDUALNY	54
36	36	STÓL ŚREDNI	INDYWIDUALNY	9
37	37	FOTELE BIUROWE	INDYWIDUALNY	6
38	38	BIUROWO PRACOWNICZE	INDYWIDUALNY	6
39	39	SZAFKA BIUROWA	INDYWIDUALNY	10
40	40	KRZESŁO BIUROWE	INDYWIDUALNY	6

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

LP.	NR.	NAMNA	WYMIAR	LOSĆ
41	41	STÓL KONFERENCYJNY	INDYWIDUALNY	1
42	42	MISKA USTĘPOWA PRZYSTOSOWANA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	STANDARD	2
43	43	UMYWALKA PRZYSTOSOWANA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	STANDARD	2
44	44	UCHWYT SOJENNY STĄLY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	STANDARD	4
45	45	UCHWYT SOJENNY RUCHOMY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	STANDARD	4
46	46	REGAL NA KSIAZKI	INDYWIDUALNY	6
47	47	SZAFKA Z WIESZAKEM UBRANIOWYM I ŁAWKĄ PRZYSTOSOWANA DLA DZIECI	INDYWIDUALNY	150
48	48	MUSZLA USTĘPOWA DLA DZIECI	STANDARD	16
49	49	WIESZAK NA PAPIER TOILETOWY	INDYWIDUALNY	21
50	50	UMYWALKA DLA DZIECI	STANDARD	22
51	51	SZAFKA ŁAZIENKOWA	INDYWIDUALNY	6
52	52	STÓŁ ŚREDNI	INDYWIDUALNY	40
53	53	KRZESŁO ŚREDNIE	INDYWIDUALNY	146
54	54	REGAL NA ZABAWKI	INDYWIDUALNY	29
55	55	SZAFKA NA MATERIAŁY SZKOLNE	STANDARD	12
56	56	DODATKOWY SOJENNY NA WODĘ	STANDARD	27

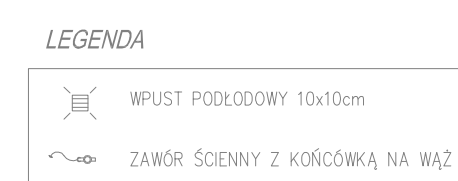

LEGENDA:

- 1 20°C - numer pomieszczenia
- 20°C - zapotrzebowanie na moc cieplną pomieszczenia
- 20°C - temperatura obliczeniowa dla pomieszczenia
- 1 - grzejnik płytowy w wykonaniu higienicznym - pomocnicze źródło ciepła

UWAGA:

Pomieszczenia ogrzewane przy użyciu wentylacji nawiewno wywiewnej o temperaturze wlotowej do 35°C - podstawowe źródło ciepła. Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi zgodnie z tabelą zestawieniową pomieszczeń. Przebieg instalacji ogrzewczej w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym zaprojektowany zostanie w projekcie wykonawczym po dokonaniu wyboru producenta elementów instalacji.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Smiglu sp. z o.o.

ul. hm. Zbigniewa Łukomskiego 19
64-030 Smigiel

Nazwa:	Imp / Nazwa:	Projekt:	Skala: 1:100	Data: 02.2017
Projektant inst. aut.:	mgr inż. Rafał Kubik			
Wzrost upr.:	WP/0145/POOS/10 + wyłączenie z obrotu			
Inwestycja: Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną				
Lokalizacja: Działka nr 547, 546/2 Smigiel				
Inwestor: Gmina Smigiel				
Pr. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel				
Rysunek: Rzut przejęcia - inst. ogrzew.				
				Był nr: 05
				Strona: